

ЈП "Електромрежа Србије"
Дирекција за пренос ел.енергије
Погон "Ваљево"
Клас. Знак: IV-22-03
Деловодни број: 847-13009/С-1
Датум: 26.09.2013 год.
Ваљево

„Mini Hydro Investment“ d.o.o Београд
ул. Трише Кецлеровића 27Л, Београд 11000
и место: Рековићи 31330 Прибој
КО „Добриловићи“
КП 602/1,604,608 и КП 2213
КО Добриловићи, Прибој

Шифра делатности број: 40105 ПИБ: 103921661 Мат.број: 1908972710135

Предмет: Сагласност на пројектну документацију за изградњу мале хидроелектране МХЕ „Рековићи 1“, а коју гради **„Mini Hydro Investment“ d.o.o Београд** на КП 602/1,604,608 и КП 2213 КО Добриловићи, Прибој.

На основу Вашег захтева број 40 од 19.09.2013, а који је код нас заведен под редним бројем 847 од 26.09.2013 године, а према Закону о енергетици 57/11 и 80/11 дајемо Вам

САГЛАСНОСТ

На израђену пројектну документацију за изградњу мале хидроелектране МХЕ „Рековићи 1“ на реци Лим, а која је у близини нашег далековода број 134/4 ХЕ Потпећ – ТС Пљевља 1. Изградња мале хидроелектране МХЕ „Рековићи 1“ извешће се на КП 602/1,604,608 и КП 2213 КО Добриловићи општина Прибој.

Образложење: Прегледом поменуте достављене документације и урађеног Идејног пројекта констатовали смо да пројектовани објект не угрожава обављање електропривредне делатности у смислу Закона о енергетици уколико се испуне сви услови које је показао Идејни пројекат.

У кругу од 25 метара од наших високо напонских стубова не дозвољава Вам се извођење било каквих радова. Објект мале хидроелектране МХЕ „Рековићи 1“ на реци Лим налази се на довољној удаљености од нашег далековода број 134/4. Ограђивање ових КП 602/1,604,608 и КП 2213 извршити дрвеном или пластичном оградом, а уколико се изврши метелном оградом потребно је ограду прописно уземљити.

Приликом извођења радова забрањено је подизање било каквих предмета (цеви и сл.) ка далеководу било ручно било краном, због могућности смањења сигурносног размака и висине, а чим се смањивањем угрожавају животи људи и рад далековода.

Прилог: Идејни пројекат мале хидроелектране

Обрадио: Горан Ђурић, дипл.ел.инж.,

До:

- Наслову
- Директору Погона
- Служба одржавања ДВ
- а/а



Директор
Погона подручја преносног система Ваљево

Драгомир Костић, дипл.ел.инж.

НЕДОЗВОЉЕНА ГРАДЊА
ДОЗВОЉЕНА ГРАДЊА
ДАТА САГЛАСНОСТ
847-13009/C-1

MHE REKOVIĆI




Veliki krs
[Signature]

BETONSKA GRAVITACIONA BRANA

MAŠINSKA ZGRADA

AKUMULACIJA

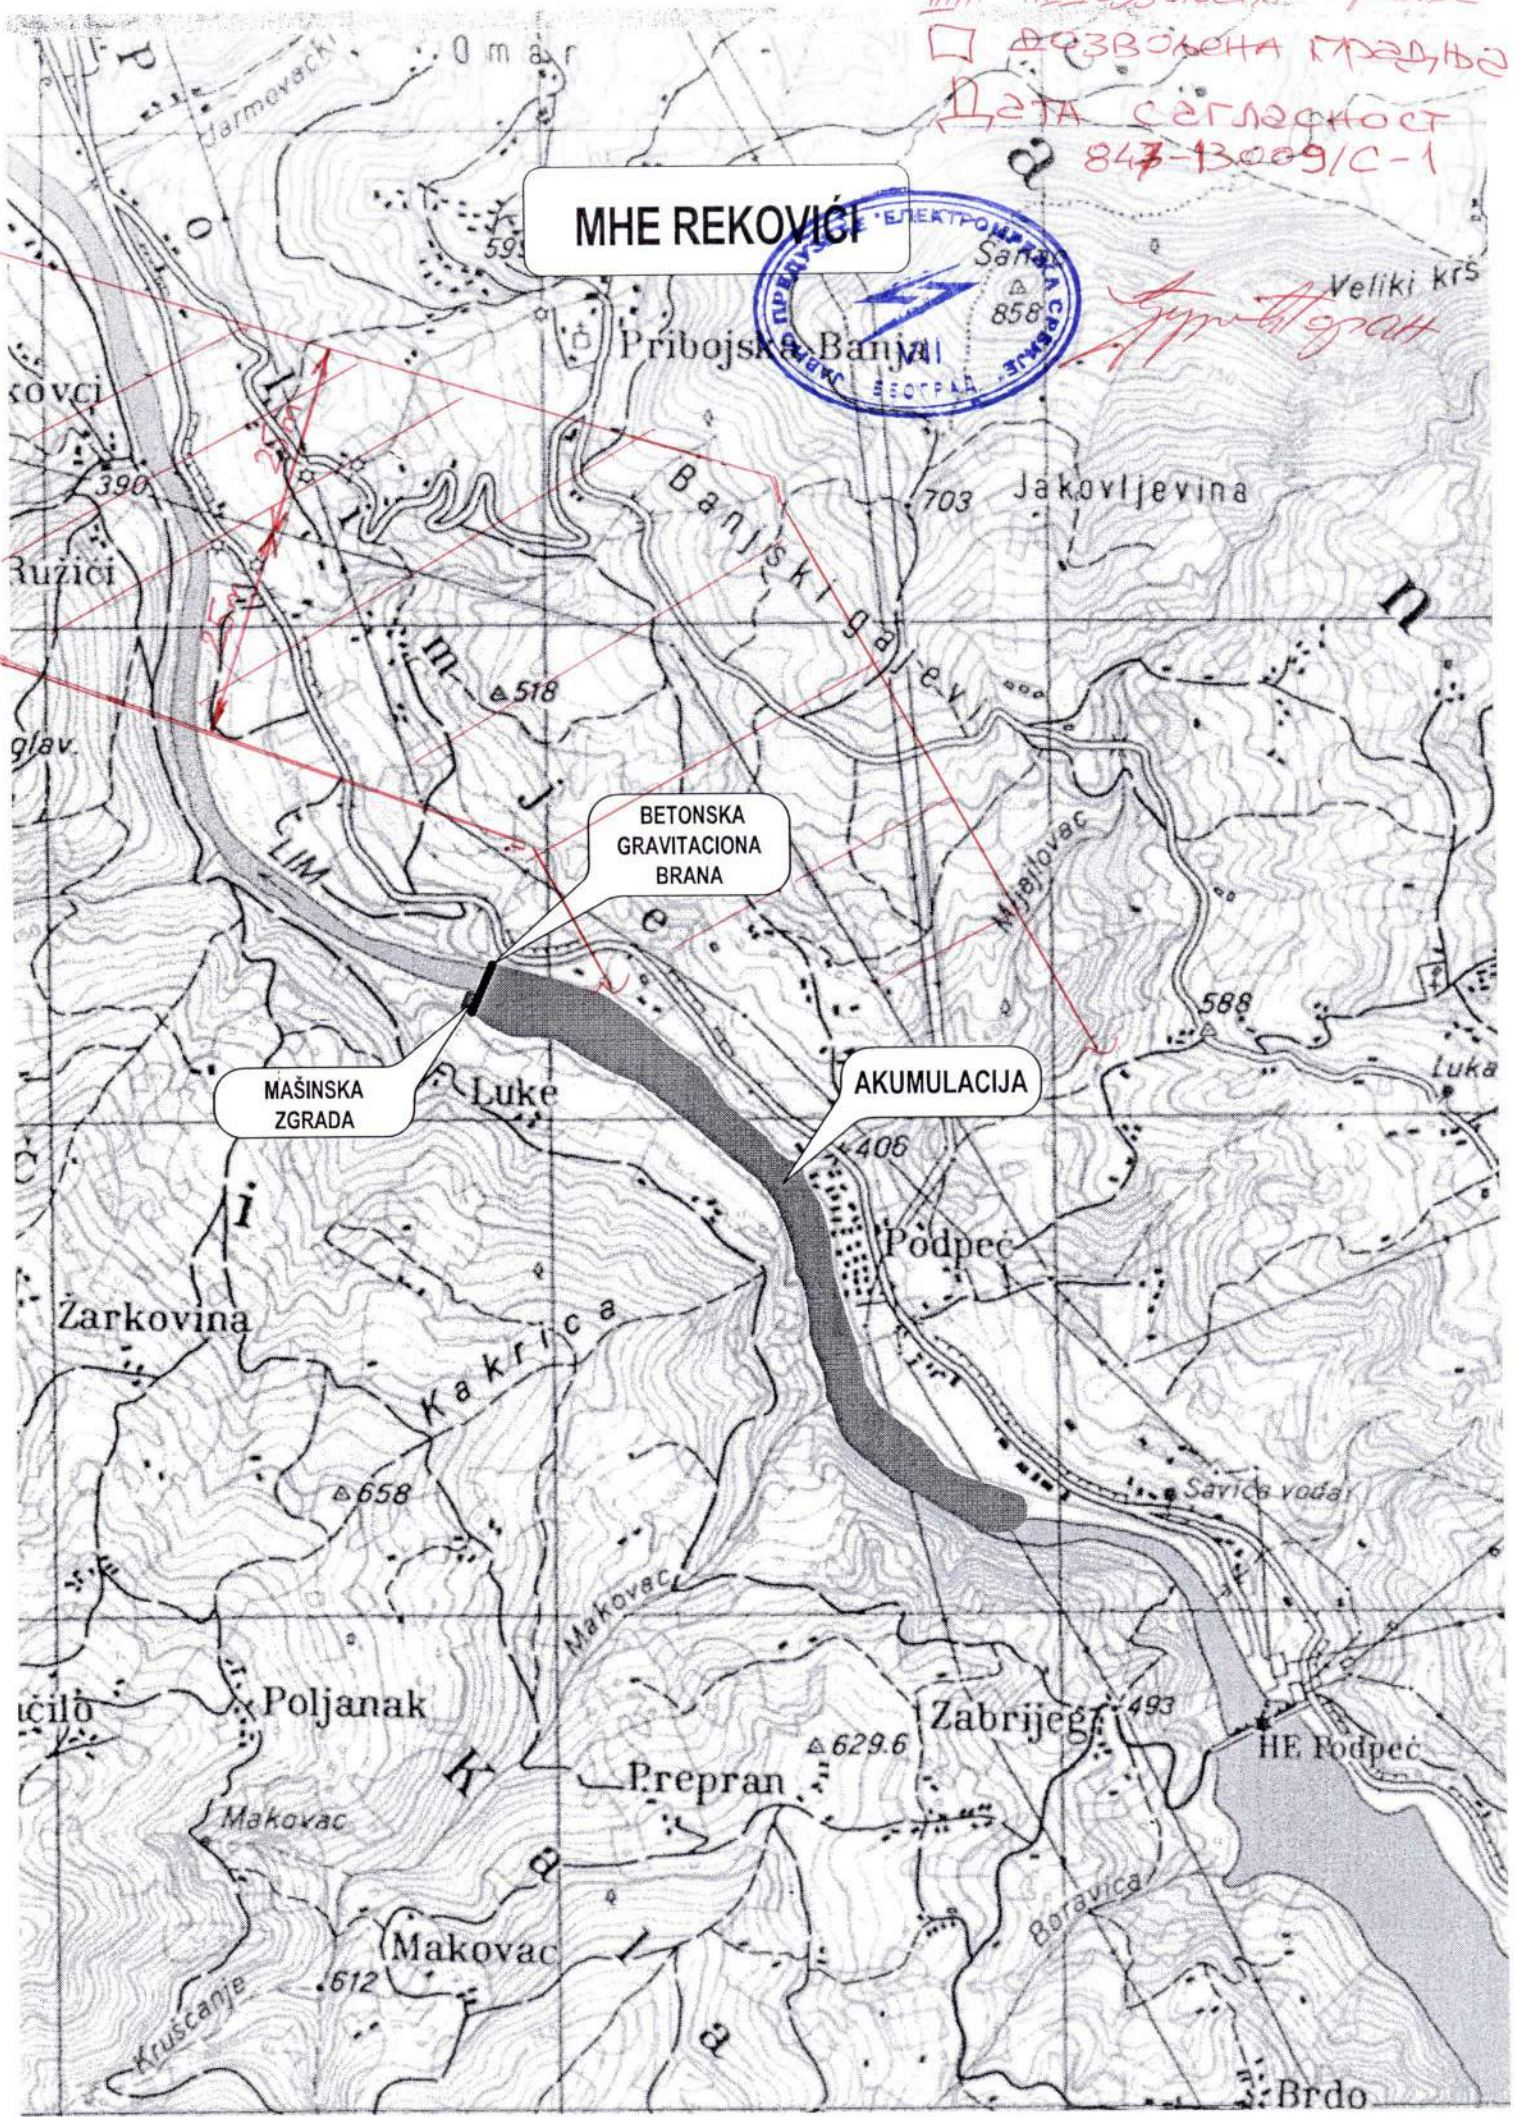



НЕПОДВОДНА
ГРАДНИ

ДОЗВОЛА
ПРЕДН

DATA САГЛАШНОСТ 1:25000

2 SP 847-13005/1

0 500 m

BRANA REKOVICI I

AKUMULACIJA KNU=395,5

НЕ ПОДРЕС

