



Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

РЕГИЈА КРАГУЈЕВАЦ
ИЗВРШНА ЈЕДИНИЦА УЖИЦЕ
УЖИЦЕ, Трг партизана 12
Број: 171-226656/2-2014 БТ
Датум: 04 AUG 2014

ОПШТИНСКА УПРАВА ПРИБОЈ

**Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално- стамбене и
имовинско-правне послове**

31330 Прибој
ул. 12 Јануара бр:108

ПРЕДМЕТ: Издавање услова за израду Измене Плана детаљне регулације за
изградњу мале хидроелектране „Рековићи“ на реци Лим у Прибоју
ВЕЗА: Ваш број 350-29/2014

На основу вашег дописа 350-29/2014 у коме сте се обратили за издавање услова за израду Измене Плана детаљне регулације за изградњу мале хидроелектране „Рековићи“ на реци Лим у Прибоју као на приложеној скици, провером на терену и увидом у техничку документацију утврдили смо да се на делу простора оивиченом границом плана налази део ТК инфраструктуре и то онај део на којем се граница плана налази са леве стране пута Прибој – Бистрица што је и учтано на приложеној подлози (постојећи оптички и мрежни кабл). Остали део постојеће ТК инфраструктуре се налази ван достављених граница плана.

Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, ни до угрожавања нормалног функционисања ТК саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим кабловима ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција.

Пре почетка евентуалних физичких радова потребно је обратити се надлежној служби „Телекома Србија“ (а то је Надзорништво за приступну мрежу Прибој, Немањина бр 60 контакт особа Томашевић Милорад бр. тел. 033-445177, а за оптички кабл, контакт особа је Цветковић Александар телефон 031-512-017 или 064-614-12-36 из Ужица) како би се на терену обележио и по потреби трагачем кабла пронашао и одредио тачан положај и дубина и дефинисали коначни услови заштите ТК каблова.

Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе у вези са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих ТК објеката и каблова.

Заштиту и обезбеђење постојећих ТК објеката и каблова треба извршити пре почетка било каквих грађевинских радова и предузети све

потребне и одговарајуће мере предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке стабилности, техничке исправности и оптичких карактеристика постојећих ТК објеката и каблова

Грађевинске радове у непосредној близини постојећих ТК објеката и каблова вршити **искључиво ручним путем** без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл)


У случају евентуалног оштећења постојећих ТК објеката и каблова или прекида ТК саобраћаја услед извођења радова, извођач радова је дужан да предузме „Телеком Србија“ а д надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове санације и накнаду губитка услед прекида ТК саобраћаја)

Даје се начелна сагласност за поменуте радове

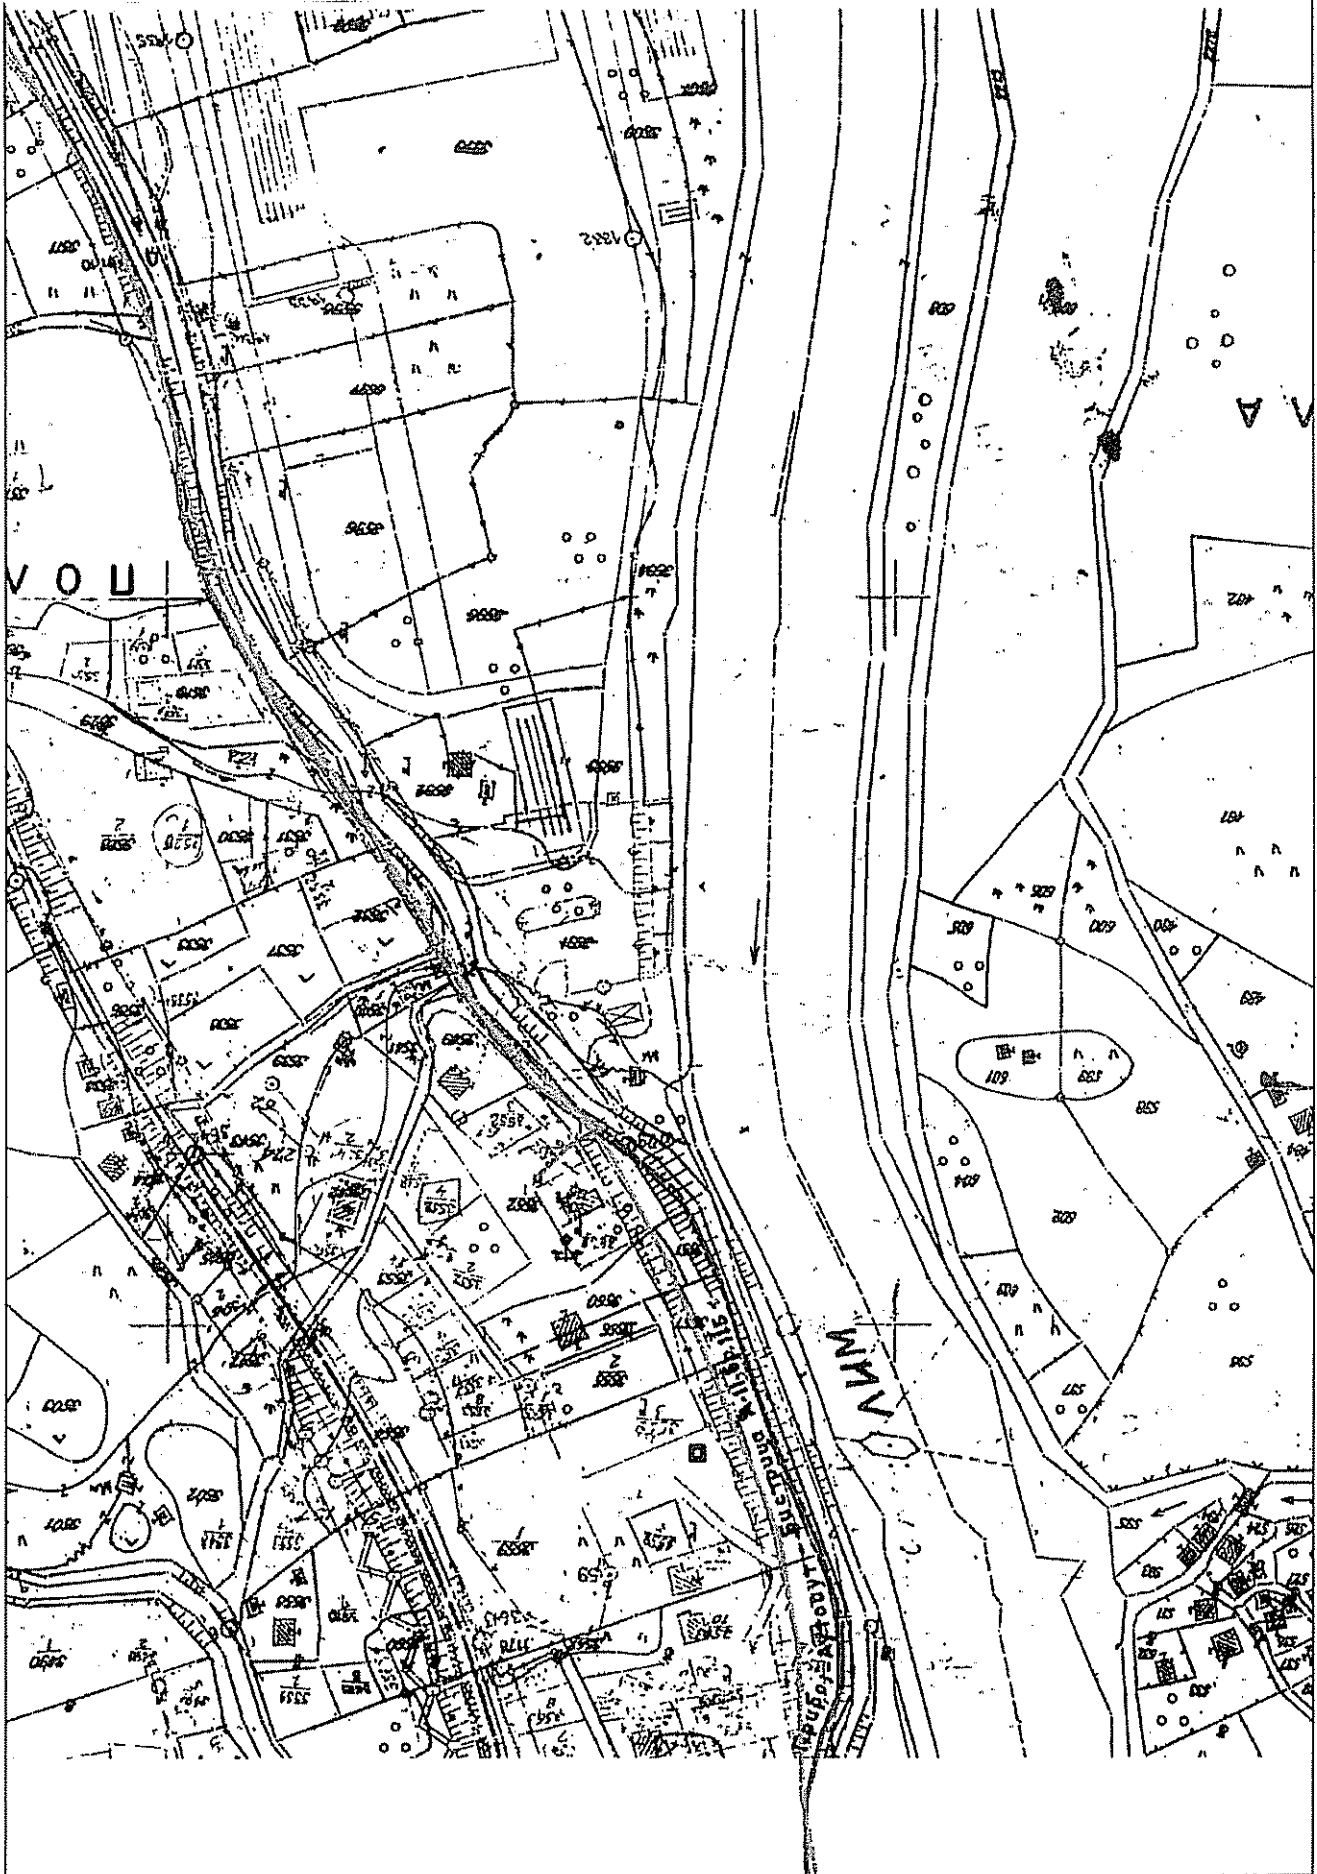
Уколико у току важења ових услова настану промене које се односе на ситуацију трасе – локацију предметног објекта, инвеститор/извођач радова је у обавези да промене пријави и затражи измену услова

Ови **технички услови важе годину дана** од дана издавања. По истеку рока важности обавезно је подношење захтева за обнову техничких услова.

С поштовањем,

20
КООРДИНАТОР ИЈ УЖИЦЕ

Мирослав Куљанин, дипл.инж.

Прилог - ситуација са уцртаном трасом ОК и мрежног кабла



postojeći optički kabl
postojeći mrežni kabl

1:1-22656/2

31.07.2014

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE